
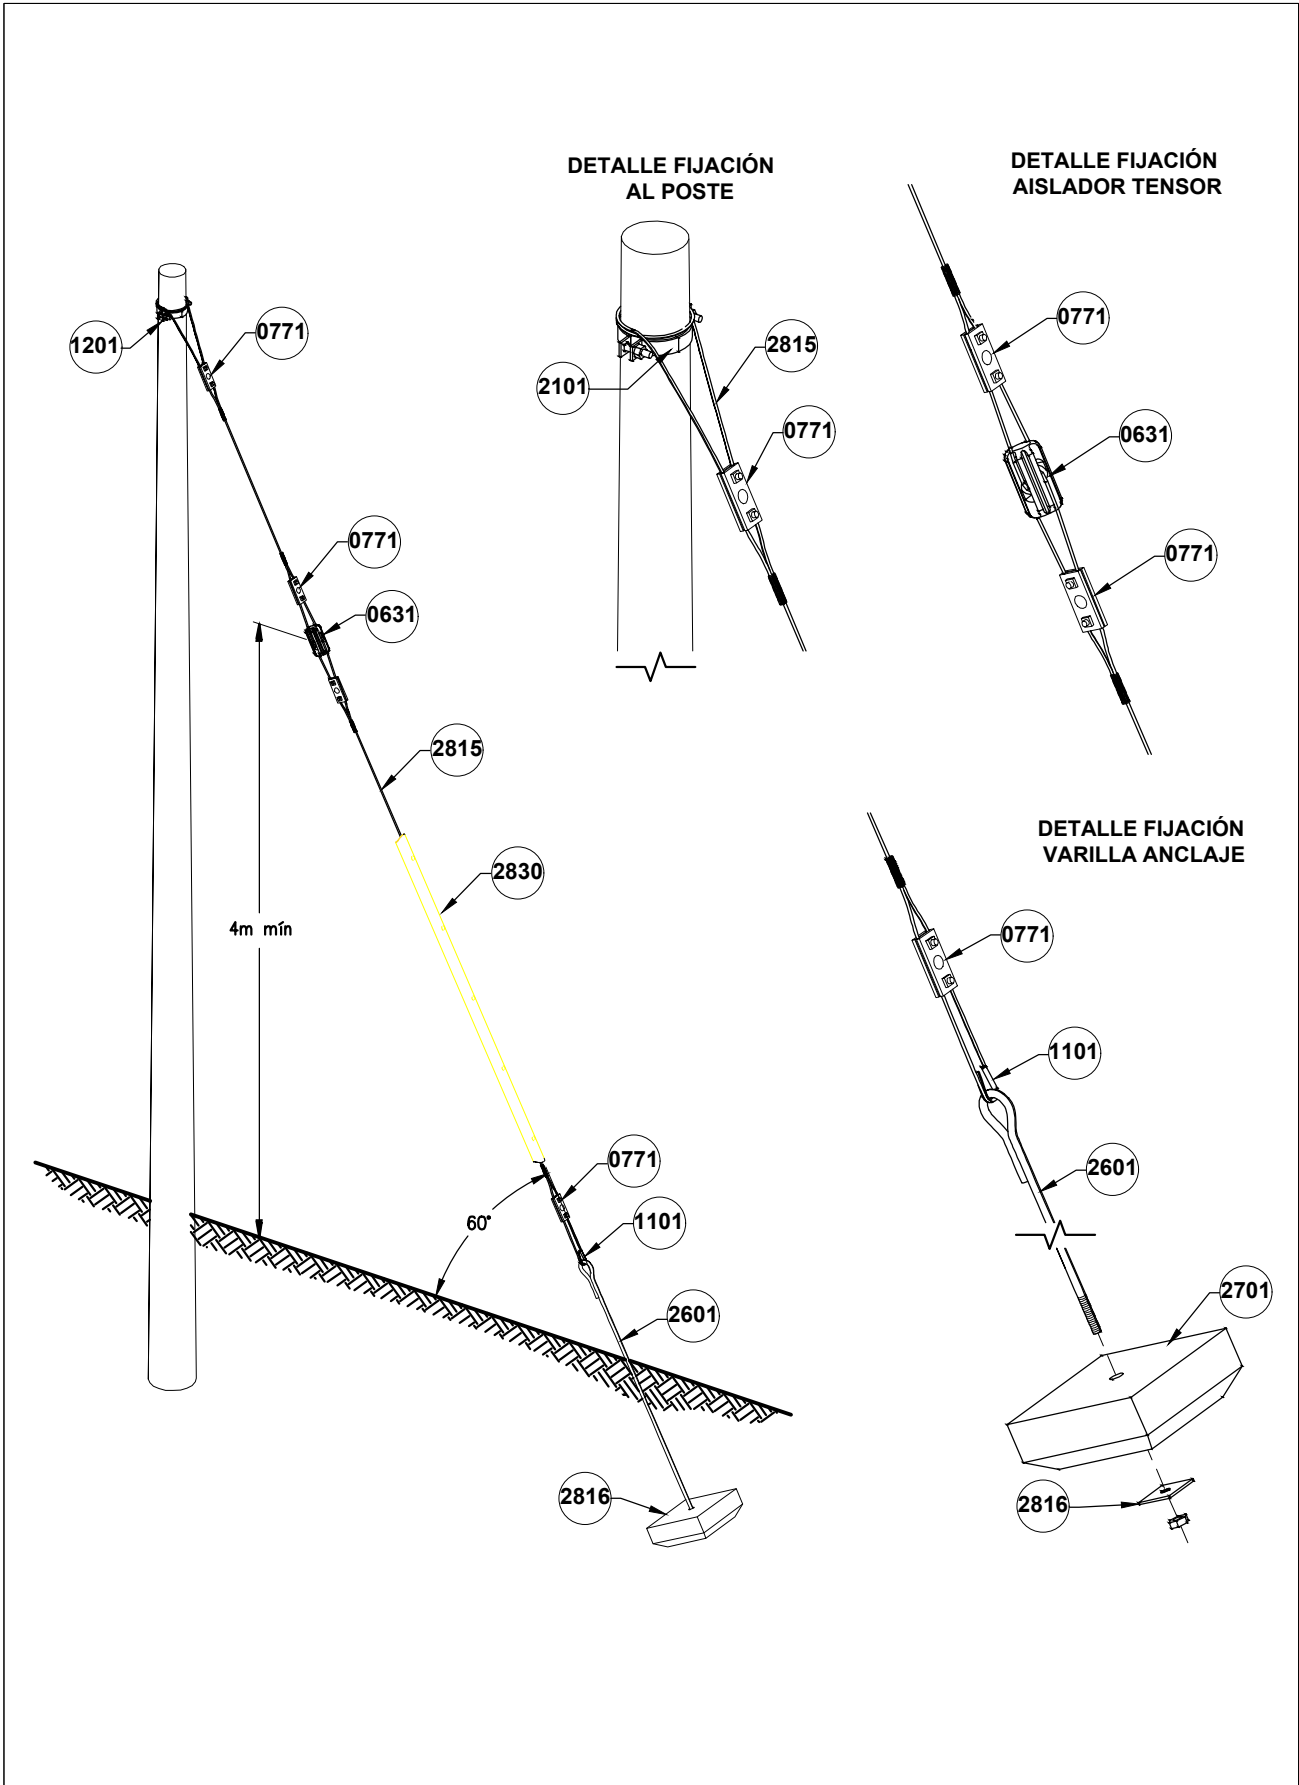





NOTAS: Dimensiones en milímetros. El aislador se debe seleccionar de acuerdo al nivel de tensión del circuito así:									
Hasta 600 V ANSI		54-1							
De 11.4 kV y 13.2 kV		54-2							
Hasta 34.5 kV		54-4							
..\\..\\Downloads\\th.jpg		RETENIDA DIRECTA A TIERRA CON VARILLA DE ANCLAJE				Norma ElectroCaquetá : EC - RAB - 750			Rev. 1
						Dibujó: RFNN		Revisó: Gerencia de Distribución	
						Aprobó: Gerencia General		Fecha: 30/06/2024	
				ANSI: -----		Escala: Grafica	Medidas: Metros (M)	Plataforma de Diseño: Autocad - Dwg	Hoja: 1 de 2

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

COD. EC	UNID.	CANT.	DESCRIPCIÓN
0631	UND	1	Aislador tipo tensor de distribución secundaria. Diametro segun nivel de tensión
0771	UND	4	Grapa prensora acero galv. 3 tornillos p/ cable Ø 6,35mm (1/4")
1101	UND	1	Guardacabo de acero galvanizado.
1201	UND	1	Collarin sin salida, en platina de hierro galvanizado. Diametro del poste 12 - 17cm.
2601	UND	1	Varilla de anclaje con ojo. Diametro 5/8" longitud de 1.8 metros.
2701	UND	1	Vigueta de anclaje. f'c= 2500 psi. Fs= 1400 k/cm^2.
2815	MTS	20	Cable de acero galvanizado tipo super resiste para templete . De 3/8" mm con carga rotura 6980 kg
2830	UND	1	Tubo abierto de señalización para retenida
2816	UND	1	Arandela cuadrada galvanizada

NOTAS: -----

		Norma ElectroCaquetá : EC - RAB - 750			Rev. 1		
..\\..\\Downloads\\th.jpg	RETENIDA DIRECTA A TIERRA CON VARILLA DE ANCLAJE	Dibujó: RFNN		Revisó: Gerencia de Distribución			
		Aprobó: Gerencia General		Fecha: 30/06/2024			
		ANSI: -----		Escala: Grafica	Medidas: Metros (M)	Plataforma de Diseño: Autocad - Dwg	Hoja: 2 de 2