

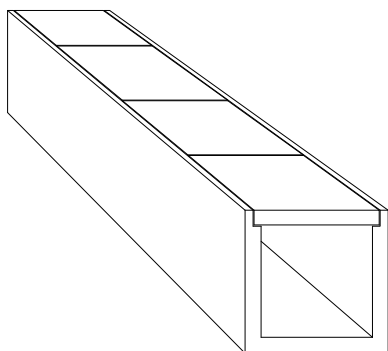


Detalle de Corte Frontal - Zona con drenaje

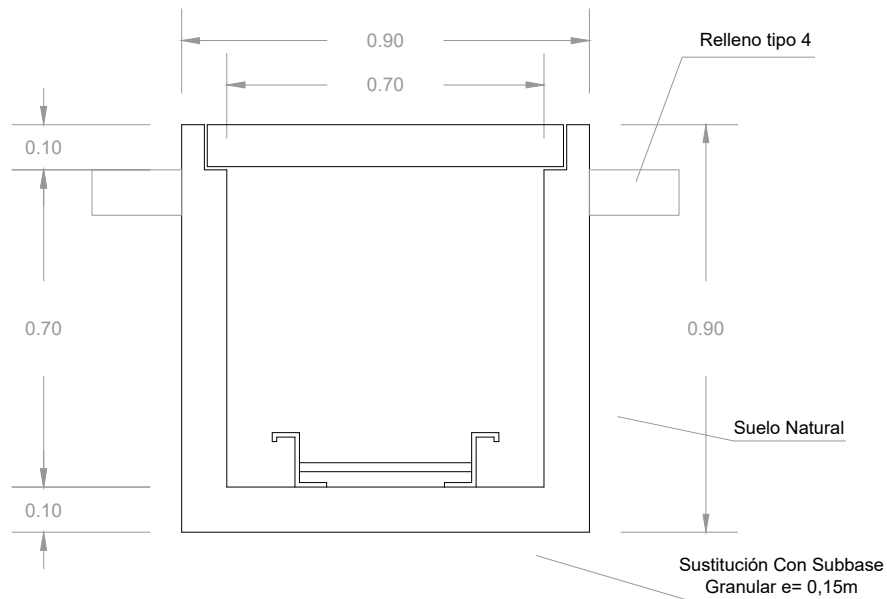

Corte Frontal

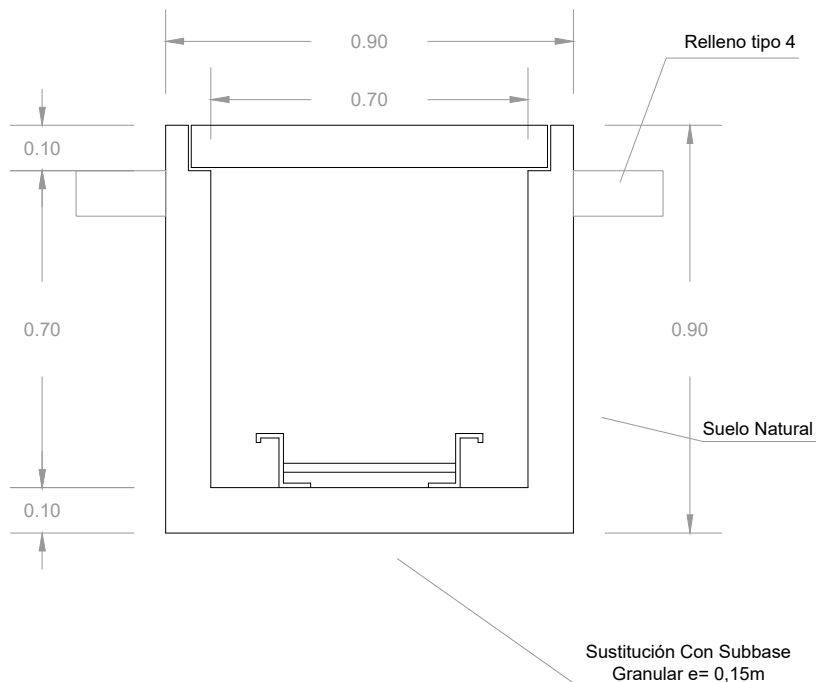

NOTAS: Para detalle de los rellenos ver norma EC-RS-25

Todos los cárcamos de subestaciones tipo patio, deben tener un ducto de desagüe al sistema de alcantarillado

| | | | | |
|--------------|---|---|--|---------------------|
| | CÁRCAMO PARA SUBESTACIÓN TIPO PATIO. | Norma ElectroCaquetá : EC - RS - 10A | | Rev. 1 |
| | | Dibujó: RFNN | Revisó: Gerencia de Distribución | |
| | | Aprobó: Gerencia General | Fecha: 30/06/2024 | |
| ANSI: | Escala: Grafica | Medidas: Metros (M) | Plataforma de Diseño: Autocad - Dwg | Hoja: 1 de 1 |