



Detalle de Corte Frontal - Zona con drenaje

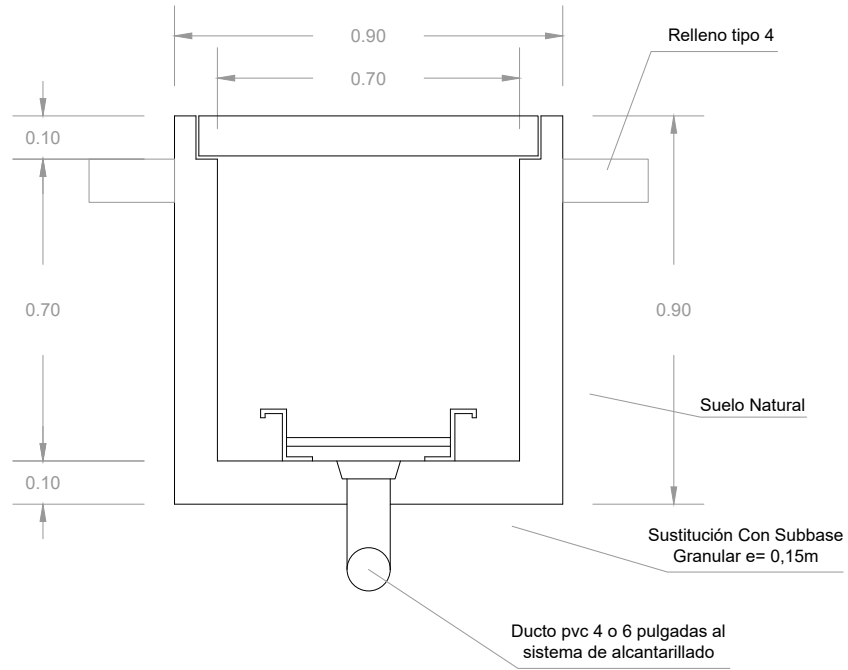

Corte Frontal

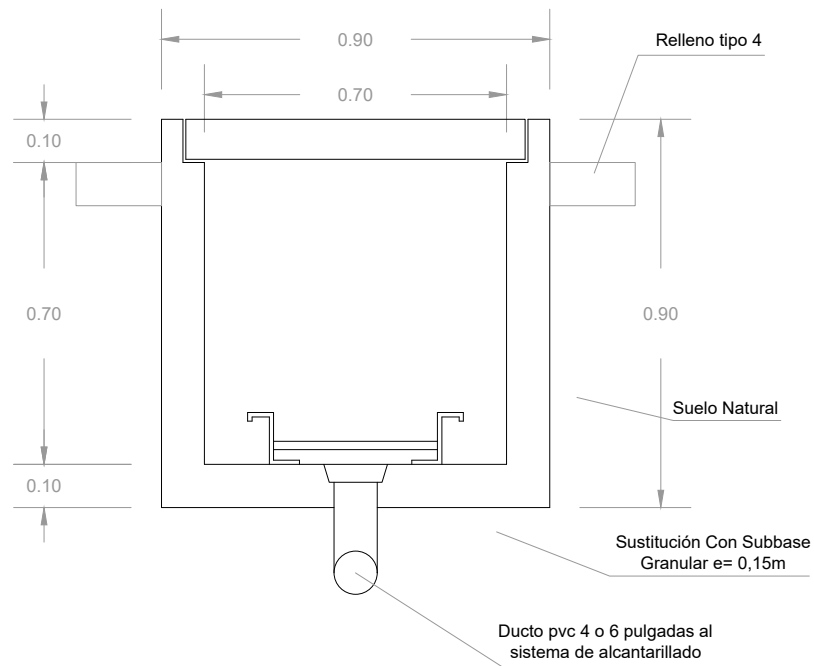

NOTAS: Para detalle de los rellenos ver norma EC-RS-25

Todos los cárcamos de subestaciones tipo patio, deben tener un ducto de desagüe al sistema de alcantarillado

		Norma ElectroCaquetá : EC - RS - 10B	Rev. 1
	CÁRCAMO PARA SUBESTACIÓN TIPO PATIO CON SISTEMA DE DRENAJE.	Dibujó: RFNN	Revisó: Gerencia de Distribución
		Aprobó: Gerencia General	Fecha: 30/06/2024
ANSI:		Escala: Gráfica	Medidas: Metros (M)
		Plataforma de Diseño: Autocad - Dwg	Hoja: 1 de 1